


# COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

## PROGETTO ESECUTIVO

Progetto relativo alla realizzazione di costruzione  
da adibirsi a canile sanitario ed area parco

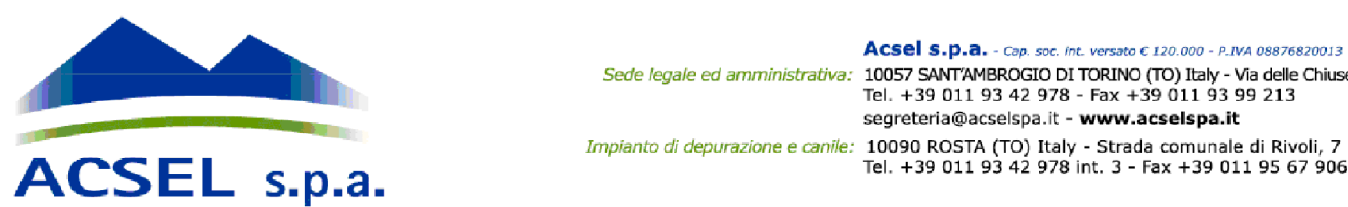

FIRMA R.U.P. \_\_\_\_\_ FIRMA E TIMBRO  
AMM. DELEGATO DOTT. P. BORBON

INDIRIZZO  
Via Susa n.46

CONTENUTO  
IMPIANTI ELETTRICI: ESTERNI

STUDIO DI PROGETTAZIONE  
Ing. Roberto CIMARELLA  
Via Almese n. 338  
10040 Villar Dora - TO  
Tel. 011.9332570

FIRMA E TIMBRO  
\_\_\_\_\_

RIFERIMENTI CATASTALI  
NCT fg. 1 N. 492-180


EMISSIONE  
Novembre 2014

REVISIONE

SCALA ELABORATI  
Come indicato

NUM. ELAB. GRAFICI  
9

TAVOLA  
9F

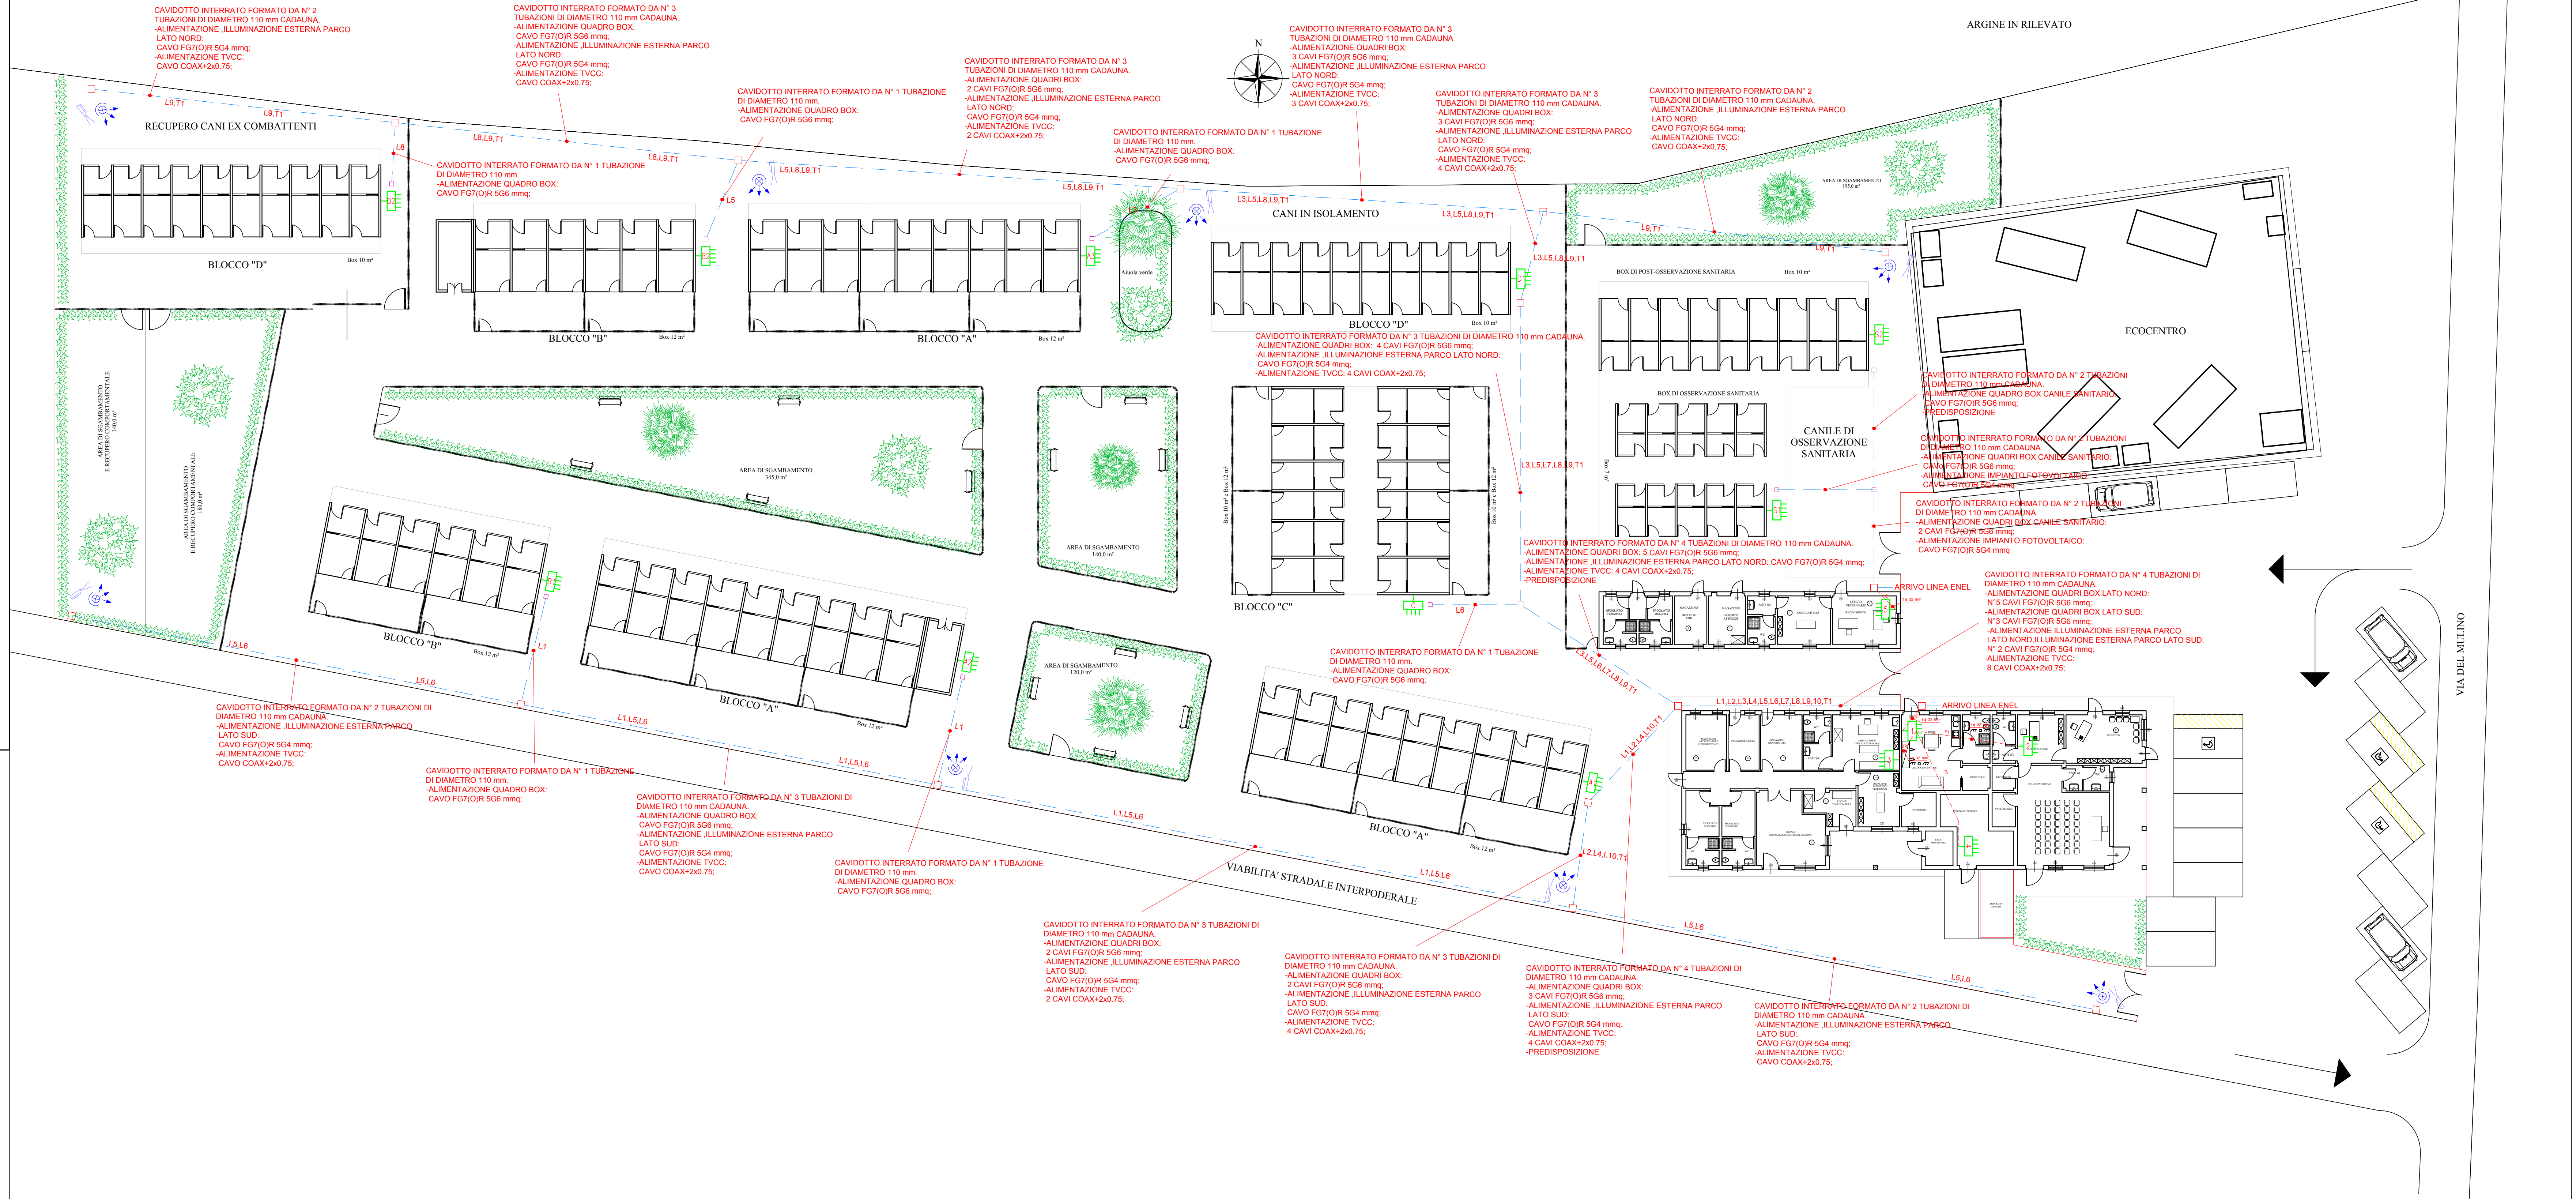

## LEGENDA DORSALI PRIMARIE

E1	DORSALE ALIMENTAZIONE QUADRO GENERALE CANILE PARCO
E2	DORSALE ALIMENTAZIONE QUADRO GENERALE CANILE SANITARIO
P1	DORSALE ALIMENTAZIONE QUADRO LATO GESTORE Q2
P2	DORSALE ALIMENTAZIONE QUADRO ZONE MEDICHE LATO CHIRURGIA Q3
P3	DORSALE ALIMENTAZIONE QUADRO CENTRALE TERMICA Q4
L1	DORSALE ALIMENTAZIONE QUADRO BOX A1
L2	DORSALE ALIMENTAZIONE QUADRO BOX A2
L3	DORSALE ALIMENTAZIONE QUADRO BOX A3
L4	DORSALE ALIMENTAZIONE QUADRO BOX B1
L5	DORSALE ALIMENTAZIONE QUADRO BOX B2
L6	DORSALE ALIMENTAZIONE QUADRO BOX C
L7	DORSALE ALIMENTAZIONE QUADRO BOX D1
L8	DORSALE ALIMENTAZIONE QUADRO BOX D2
L9	DORSALE ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA PARCO LATO NORD
L10	DORSALE ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA PARCO LATO SUD
T1	DORSALE ALIMENTAZIONE IMPIANTO TVCC

## LEGENDA

	QUADRO GENERALE PALAZZINA CANILE PARCO
	QUADRO LATO GESTORE PALAZZINA CANILE PARCO
	QUADRO ZONE MEDICHE LATO CHIRURGIA PALAZZINA CANILE PARCO
	QUADRO CENTRALE TERMICA
	QUADRO GENERALE PALAZZINA CANILE SANITARIO
	QUADRO GENERALE BOX BLOCCO A1
	QUADRO GENERALE BOX BLOCCO A2
	QUADRO GENERALE BOX BLOCCO A3
	QUADRO GENERALE BOX BLOCCO B1
	QUADRO GENERALE BOX BLOCCO B2
	QUADRO GENERALE BOX BLOCCO C
	QUADRO GENERALE BOX BLOCCO D1
	QUADRO GENERALE BOX BLOCCO D2
	POZZETTO ISPEZIONABILE (VEDERE DETTAGLIO)
	POZZETTO ISPEZIONABILE 30x30x30
	PALO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA (VEDERE DETTAGLIO)
	PROIETTORE ESTERNO CON LAMPADA A JM DA 400 W
	TELECAMERA DA ESTERNO
	LINEA DORSALE QUADRI ELETTRICI IN TUBAZIONE PVC INCASSATA
	CAVIDOTTO (VEDERE DETTAGLIO)

PIANIMETRIA GENERALE  
Impianto illuminazione e TVCC esterno - Scala 1:200